

煙霧警報器

法律規定，維多利亞州所有住宅的每一層樓都必須安裝至少一個煙霧警報器。

FRV和CFA推薦使用配有10年使用期限鋰電池，且電池裝在防篡改電池盒中的煙霧警報器。

- 您家中所有的煙霧警報器都應互相連接。
- 這些煙霧警報器可以是獨立式（不連接至240v主電源）或電線連接式（有連接至240v主電源）。



每個月

- 按下測試（test）按鈕，確保警報器正常運作
- 長按按鈕，直到聽見三次嗶嗶聲



每年

- 清理警報器外部灰塵，或輕輕擦拭蓋子
- 如果您用的是裝有9伏特電池的煙霧警報器，請每年更換一次電池



每十年更換一次

- 所有煙霧警報器（電線連接式和獨立式）都需要更換



**FIRE
RESCUE
VICTORIA**




我該在哪裡安裝煙霧警報器？

- 煙霧警報器應安裝在離牆面至少30厘米遠的天花板上。
- 必須在所有睡眠區域和其他空間之間安裝煙霧警報器。
- 澳洲消防局建議將煙霧警報器安裝在所有起居範圍、走廊和睡房，或任何晚上有人睡覺的房間。
- 煙霧警報器必須符合澳洲標準AS3786。



■ 必須安裝於所有睡眠區域和其他空間之間

● 若需額外保障，您可以在以下區域安裝更多煙霧警報器：

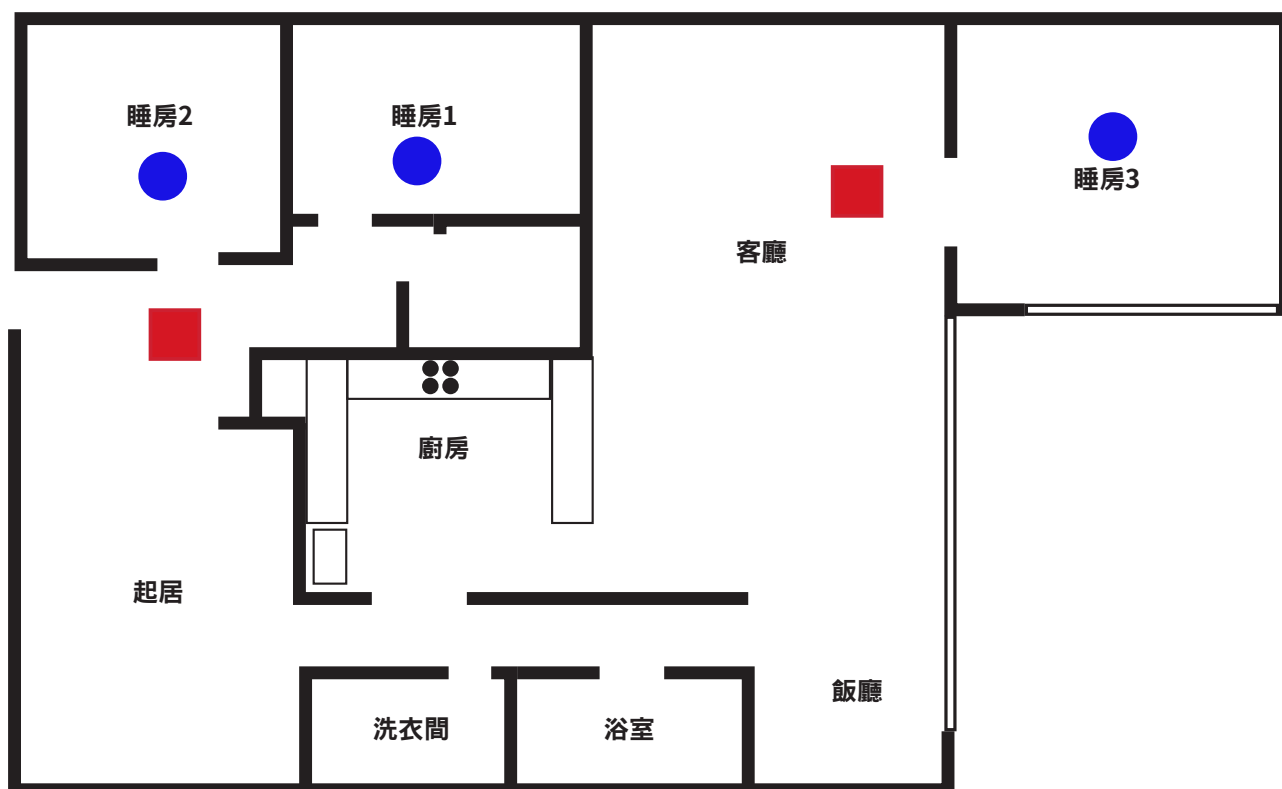

只有正常運作的煙霧警報器才能挽救生命。
欲知更多與煙霧警報器有關的資訊，請掃描。



欲知更多消防安全的相關資訊，請瀏覽frv.vic.gov.au/cfa.vic.gov.au網站