

# ឧបករណ៍ ឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែង

តាមច្បាប់ គ្រប់លំនៅដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋវិចចូរៀ ត្រូវតែបានដំឡើងឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែង យ៉ាងហោចណាស់មួយ នៅតាមជាន់លំនៅដ្ឋាននីមួយៗ។

អាជ្ញាធរ FRV និង CFA ណែនាំឱ្យប្រើឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងដែលប្រើថ្មពិលលីធៀម (lithium) មានប្រសិទ្ធភាព១០ឆ្នាំ ហើយនៅក្នុងកូនប្រអប់ដែលគេពុំអាចធ្វើឱ្យខូចខាតបាន។

- ឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកគួរតែបានតភ្ជាប់គ្នា។
- ទាំងនេះអាចជា ឧបករណ៍ដែលមិនតភ្ជាប់ទៅភ្លើងអគ្គិសនី (មិនតភ្ជាប់ទៅភ្លើងអគ្គិសនីប្រើកម្លាំង ២៤០v) ឬដែលតភ្ជាប់ទៅភ្លើងអគ្គិសនី (តភ្ជាប់ទៅភ្លើងអគ្គិសនីប្រើកម្លាំង ២៤០v)។



## ប្រចាំខែ

- ចុចប៊ូតុងធ្វើតេស្ត ដើម្បីឱ្យប្រាកដថា ឧបករណ៍កំពុងដំណើរការ
- សង្កត់រហូតទាល់តែឧបករណ៍បញ្ចេញសម្លេងរោទីបីដង

## ប្រចាំឆ្នាំ

- ជួតធុលីដី ឬជួតសម្អាតជុំវិញគម្រប ឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងដោយថ្មមៗ
- ប្រសិនបើអ្នកមាន ឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងប្រើថ្មពិលកម្លាំង ៩វ៉ុល ចូរប្តូរថ្មពិលថ្មីជារៀងរាល់ឆ្នាំ

## ប្តូរថ្មីជារៀងរាល់១០ឆ្នាំម្តង

- ឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងទាំងអស់ (តភ្ជាប់ទៅភ្លើងអគ្គិសនី និងមិនតភ្ជាប់ទៅភ្លើងអគ្គិសនី) ចាំបាច់ត្រូវតែដូរថ្មី


# តើខ្ញុំត្រូវដំឡើង ឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងណា ?

- គួរដំឡើង ឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងនៅលើពិដាន យ៉ាងហោចណាស់៣០សង្ក្រាន់ម៉ែត្រពីជញ្ជាំង។
- ត្រូវដំឡើង ឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងនៅចន្លោះកន្លែងគេងនីមួយៗ និងនៅតាមកន្លែងសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានក្នុងផ្ទះ។
- សេវាកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យអូស្ត្រាលី សូមណែនាំឱ្យដំឡើង ឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងនៅគ្រប់កន្លែងរស់នៅ ផ្លូវដើរក្នុងផ្ទះ បន្ទប់គេង ឬបន្ទប់ណាមួយដែលមាននរណាម្នាក់គេង។
- ឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងត្រូវបំពេញតាមស្តង់ដារអូស្ត្រាលី AS៣៧៨៦ ។



**■** ត្រូវមានទីតាំងនៅចន្លោះកន្លែងគេង និងនៅតាមកន្លែងសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានក្នុងផ្ទះ

**●** កន្លែងបន្ថែមទៀតដែលអ្នកអាចដំឡើង ឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែង ដើម្បីផ្តល់កិច្ចការពារបន្ថែម

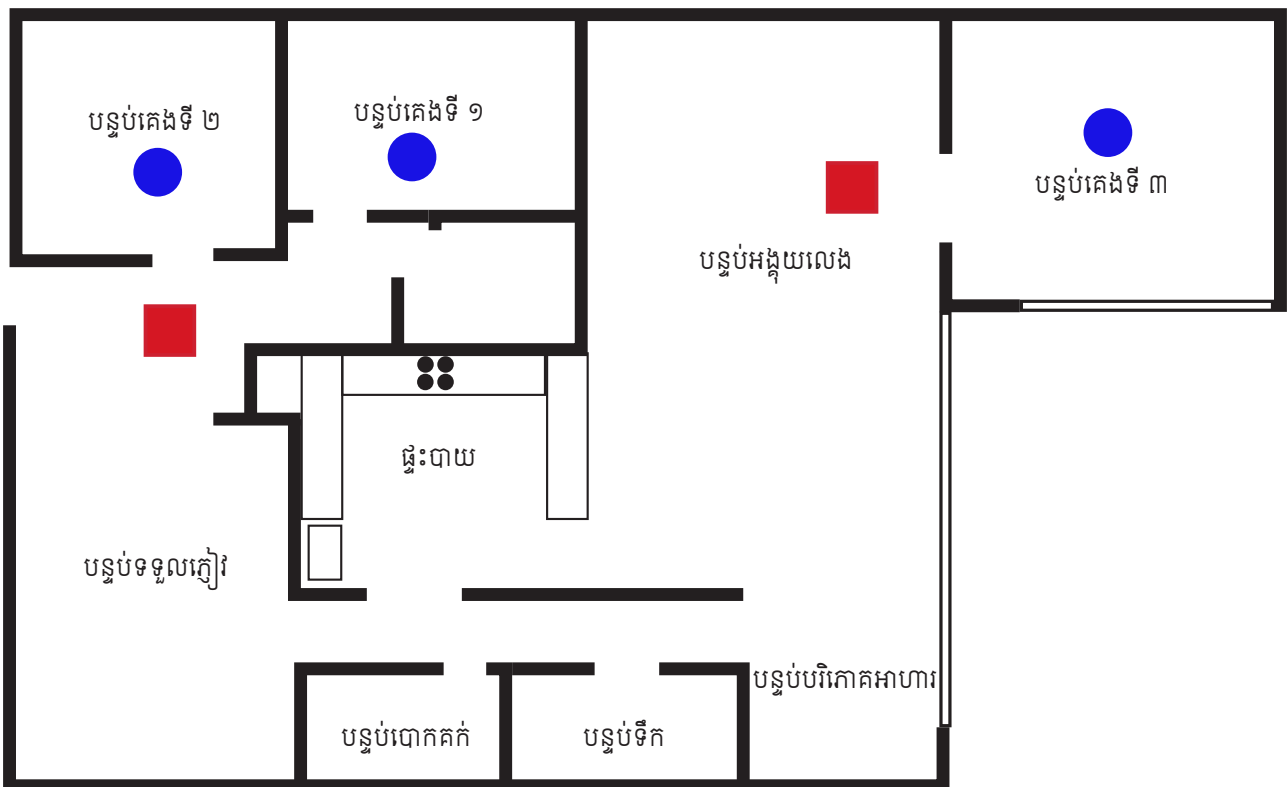

មានតែ ឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងដែលដំណើរការប៉ុណ្ណោះ ជួយសង្គ្រោះជីវិត។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពី ឧបករណ៍ឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែង សូមស្នើនៅទីនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យសូមចូលមើល [frv.vic.gov.au/cfa.vic.gov.au](http://frv.vic.gov.au/cfa.vic.gov.au)

