

화재경보기

법 규정에 따르면, 빅토리아주의 모든 주거 건물은 총마다 최소 하나의 화재경보기를 의무적으로 설치해야 합니다.

FRV와 CFA는 변경이 불가능한 기기에 10년 수명의 리튬 배터리가 들어 있는 화재경보기를 권장합니다.

- 집에 설치된 모든 화재경보기는 상호 연결되어 있어야 합니다.
- 화재경보기에는 (240V 주전원에 연결되지 않은) 무선형과 (240V 주전원에 연결된) 유선형이 있습니다.



월별

- 테스트 버튼을 눌러 장치가 작동하는지 확인하세요.
- 경보음이 세 번 울릴 때까지 버튼을 누르세요.



연간

- 화재경보기 뚜껑 주위의 먼지를 털거나 부드럽게 닦아주세요.
- 9V 건전지가 들어 있는 화재경보기는 매년 건전지를 교체해 주세요.



10년마다 교체하세요.

- (유선형, 무선형의) 화재경보기 모두 교체가 필요합니다.



**FIRE
RESCUE
VICTORIA**




화재경보기는 어디에 설치해야 할까요?

- 벽에서 적어도 30cm 이상 떨어진 지점의 천장에 화재경보기를 설치해야 합니다.
- 화재경보기는 잠을 자는 각각의 장소와 집의 나머지 공간 사이에 위치해 있어야 합니다.
- 호주 소방국은 모든 생활 공간, 복도, 침실, 또는 누군가가 자는 방에 화재경보기를 설치하라고 권고합니다.
- 화재경보기는 호주 산업 기술 표준 AS3786을 충족해야 합니다.



■ 집의 잠자는 장소와 나머지 공간 사이에 위치해야 합니다.

● 추가적인 보호 장치로서 화재경보기를 설치할 수 있는 기타 장소

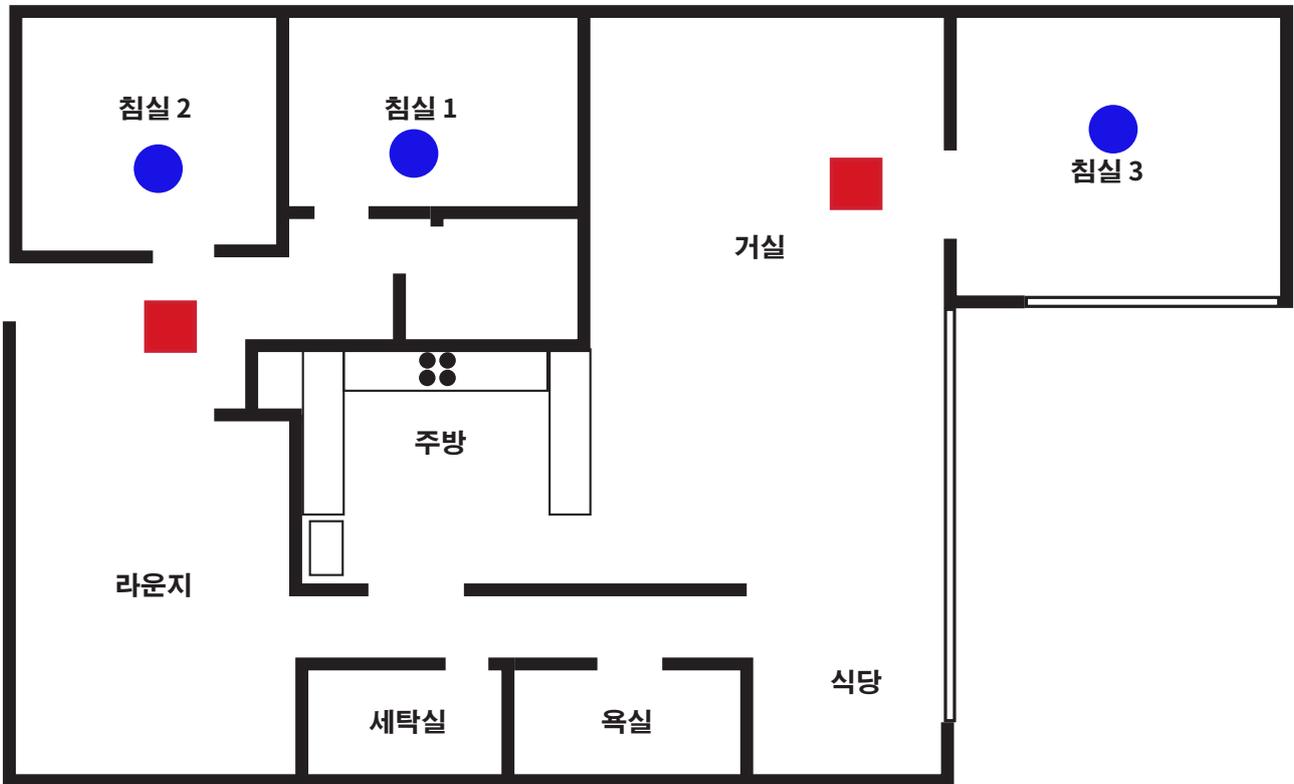

제대로 작동하는 화재경보기만이 생명을 구할 수 있습니다.

화재경보기에 대한 자세한 내용은 여기를 스캔하세요.



화재 안전에 대해 더 자세한 내용은 frv.vic.gov.au/cfa.vic.gov.au를 참조하세요.